

Boîtier d'extension SCv300 et SCv320 Dell

Manuel du propriétaire



Remarques, précautions et avertissements



REMARQUE : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.



PRÉCAUTION : Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.



AVERTISSEMENT : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

Table des matières

À propos de ce document.....	4
Historique de révision.....	4
Public.....	4
Contacter Dell.....	4
Publications connexes.....	4
1 À propos des Boîtier d'extension SCv300 et SCv320.....	5
Présentation du Boîtier d'extension SCv300 et SCv320.....	5
Surveillance et diagnostics du Boîtier d'extension SCv300 et SCv320.....	5
Fonctions et voyants du panneau avant du Boîtier d'extension SCv300 et SCv320.....	5
Boîtier d'extension SCv300 et SCv320 : fonctions et voyants du panneau arrière.....	6
Fonctions et voyants des modules EMM du Boîtier d'extension SCv300 et SCv320.....	7
Basculement EMM.....	8
Lecteurs de Boîtier d'extension SCv300 et SCv320.....	8
2 Remplacement des composants du Boîtier d'extension SCv300 et SCv320.....	9
Instructions relatives à la sécurité.....	9
Consignes de sécurité pour l'installation.....	9
Consignes de sécurité électrique.....	9
Précautions contre les décharges électrostatiques.....	10
Consignes de sécurité générales.....	10
Procédures de pré-remplacement.....	10
Envoyer des données de diagnostic à l'aide de Dell SupportAssist.....	11
Définition du mode de fonctionnement du Storage Center sur Maintenance.....	11
Remplacement du cadre avant.....	11
Remplacement des disques durs.....	12
Numérotation des disques de Boîtier d'extension SCv300 et SCv320.....	12
Identifier le disque dur défaillant.....	12
Remplacer un disque dur.....	13
Remplacement des rails de rack.....	15
Procédures de post-remplacement.....	16
Envoyer des données de diagnostic à l'aide de Dell SupportAssist.....	16
Modification du mode de fonctionnement d'un Storage Center en mode normal.....	16
3 Dépannage des composants de l'SCv300 et SCv320.....	17
Dépannage de modules d'alimentation/de refroidissement.....	17
Dépannage des disques durs.....	17
Dépannage des modules de gestion du boîtier.....	17
Dépannage du Panneau de contrôle.....	18
4 Caractéristiques techniques du Boîtier d'extension SCv300 et SCv320.....	19
Spécifications techniques.....	19



À propos de ce document

Ce guide décrit comment effectuer l'entretien et la maintenance de l'Boîtier d'extension SCv300 et SCv320.

Historique de révision

Numéro de document : 680-142-001

Révision	Date	Description
A	Octobre 2017	Édition initiale

Public

Les informations fournies dans ce guide sont destinées à être utilisées par les utilisateurs finaux Dell.

Contacter Dell

Dell fournit plusieurs options de support et de service en ligne et téléphoniques. La disponibilité varie en fonction du pays et du produit, et certains services peuvent ne pas être disponibles dans votre région.

Pour prendre contact avec Dell pour des questions commerciales, de support technique ou de service clientèle, reportez-vous à la section www.dell.com/support.

- Pour obtenir une assistance personnalisée, saisissez le numéro de service de votre système sur la page d'assistance, puis cliquez sur **Envoyer**.
- Pour toute assistance, parcourez la liste de produits sur la page de support technique et sélectionnez votre produit.

Publications connexes

La documentation suivante est disponible pour le Boîtier d'extension SCv300 et SCv320.

- *Dell Storage Center SCv300 and SCv320 Expansion Enclosure Getting Started Guide (Guide de mise en route du boîtier d'extension de Dell Storage Center SC100/SC120)*
Fournit des informations sur un boîtier d'extension SCv300/SCv320, telles que des instructions d'installation et les spécifications techniques.
- *Dell Storage Center Software Update Guide (Guide de mise à jour du logiciel Dell Storage Center)*
Ce guide décrit comment mettre à jour le logiciel Storage Center à partir d'une version antérieure à la version actuelle.
- *Dell Storage Center Command Utility Reference Guide (Guide de référence de l'utilitaire de commande de Dell Storage Center)*
Fournit des instructions sur l'utilisation de l'utilitaire de commande Storage Center. L'utilitaire de commande fournit une interface de ligne de commande (CLI) pour la gestion des fonctions Storage Center sur les plateformes Windows, Linux, Solaris et AIX.
- *Dell Storage Center Command Set for Windows PowerShell (Jeu de commandes de Dell Storage Center pour Windows PowerShell)*
Fournit des instructions sur la mise en route des cmdlets et des objets de script Windows PowerShell qui interagissent avec le Storage Center en utilisant le shell interactif PowerShell, les scripts et les applications d'hébergement PowerShell. Une aide en ligne est disponible pour chaque cmdlet.
- *Guide de l'administrateur de Dell Storage Manager*
Fournit des instructions d'utilisation du Data Collector Manager et du Dell Storage Manager Client.
- *Dell TechCenter*
Fournit des livres blancs, des guides concernant les meilleures pratiques et des questions fréquemment posées concernant les produits Dell Storage. Rendez-vous sur : <http://en.community.dell.com/techcenter/storage/>.

À propos des Boîtier d'extension SCv300 et SCv320

Un Boîtier d'extension SCv300 et SCv320 fournit une extension de stockage pour un Dell Storage Center.

Le Boîtier d'extension SCv300 et SCv320 se connecte directement aux ports SAS à l'arrière du système de stockage.

Présentation du Boîtier d'extension SCv300 et SCv320

Le SCv300 est un boîtier d'extension 2U qui prend en charge jusqu'à 12 disques durs de 3,5 pouces installés dans une configuration à quatre colonnes et trois lignes. Le SCv320 est un boîtier d'extension 2U qui prend en charge jusqu'à 24 disques durs de 2,5 pouces installés dans le sens vertical, côte à côte.

Un Boîtier d'extension SCv300 et SCv320 est fourni avec deux modules bloc d'alimentation/ventilateur de refroidissement redondants et deux modules de gestion du boîtier redondants (EMM).

Surveillance et diagnostics du Boîtier d'extension SCv300 et SCv320

Le système d'exploitation du Storage Center génère des messages d'alerte relatifs aux conditions de température, de module I/O, de module de ventilation, de disque et d'alimentation des composants du Storage Center. Utilisez Dell Storage Manager pour voir ces alertes.

Les voyants DEL situés sur le boîtier d'extension vous avertissent également des problèmes éventuels.

Fonctions et voyants du panneau avant du Boîtier d'extension SCv300 et SCv320

Le panneau avant montre le statut du boîtier d'extension et du bloc d'alimentation.

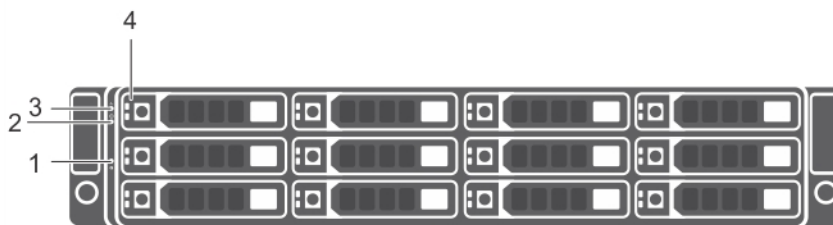


Figure 1. SCv300 Fonctions et voyants du panneau avant du



Figure 2. Fonctions et voyants du panneau avant du SCv320

Élément	Nom	Icône	Description
1	Bouton d'identification du système		Le bouton d'identification du système situé sur le panneau de commande avant permet de localiser un boîtier d'extension particulier dans un rack. Lorsque le bouton est enfoncé, les voyants d'état du système situés sur le panneau de commande et sur le module de gestion du boîtier EMM clignotent en bleu jusqu'à ce que le bouton soit à nouveau enfoncé.
2	Voyant d'alimentation		Le voyant d'alimentation s'allume lorsqu'au moins une source d'alimentation alimente le boîtier d'extension.
3	Voyant d'état du Boîtier d'extension		Le voyant d'état du boîtier d'extension s'allume lorsque le boîtier d'extension est sous tension. • Bleu fixe lorsque le système fonctionne normalement. • Bleu clignotant lorsqu'un serveur hôte identifie le boîtier d'extension ou que le bouton d'identification système est enfoncé. • Le voyant orange clignote ou reste orange fixe pendant quelques secondes, puis s'éteint lorsque les modules EMM sont démarrés ou réinitialisés. • Orange clignotant pendant une période prolongée lorsque le boîtier d'extension est dans un état d'avertissement. • Reste allumé en orange lorsque le boîtier d'extension est en état de défaillance.
4	Disques durs		• SCv300 : jusqu'à 12 lecteurs de disque dur SAS de 3,5 pouces remplaçables à chaud. • SCv320 : jusqu'à 24 lecteurs de disque dur SAS de 2,5 pouces remplaçables à chaud.

Boîtier d'extension SCv300 et SCv320 : fonctions et voyants du panneau arrière

Le panneau arrière fournit des contrôles pour la mise sous tension et la réinitialisation du boîtier d'extension, des indicateurs de statut du boîtier d'extension et des connexions du câblage principal.

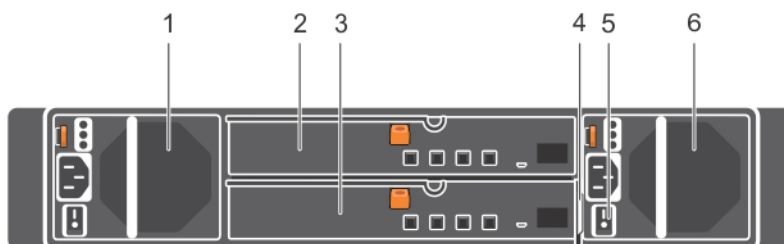


Figure 3. Fonctions et voyants du panneau arrière du Boîtier d'extension SCv300 et SCv320

Élément	Nom	Description
1	Unité de bloc d'alimentation et module de refroidissement (PS1)	Alimentation 600 W
2	Module de gestion du boîtier (EMM 0)	Le module EMM fournit un chemin d'accès des données entre le boîtier d'extension et les contrôleurs de stockage. Le module EMM fournit également les fonctions de gestion du boîtier d'extension.
3	Module de gestion du boîtier (EMM 1)	Le module EMM fournit un chemin d'accès des données entre le boîtier d'extension et les contrôleurs de stockage. Le module EMM fournit également les fonctions de gestion du boîtier d'extension.
4	Plaquette d'information	Plaquette amovible qui mémorise des informations système, telles que la balise de service
5	Commutateurs d'alimentation (2)	Contrôle l'alimentation du boîtier d'extension. Il y a un interrupteur pour chaque bloc d'alimentation.
6	Unité de bloc d'alimentation et module de refroidissement (PS2)	Alimentation 600 W

Fonctions et voyants des modules EMM du Boîtier d'extension SCv300 et SCv320

Le SCv300 et SCv320 inclut deux modules de gestion du boîtier (EMM) dans deux emplacements de l'interface.

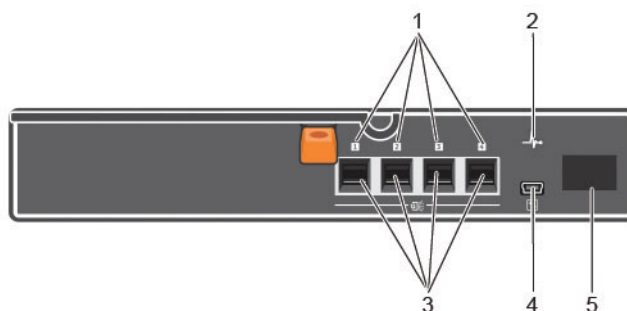


Figure 4. Fonctions et voyants des modules EMM du Boîtier d'extension SCv300 et SCv320

Élément	Nom	Icône	Description
1	Statut du port SAS (1 à 4)		Vert : toutes les liaisons vers le port ont été établies Orange : une ou plusieurs liaisons n'ont pas été établies Désactivé : le Boîtier d'extension n'est pas connecté
2	Voyant indicateur du module EMM		Vert fixe : fonctionnement normal Orange : le Boîtier d'extension n'a pas démarré ou est configuré de manière incorrecte Vert clignotant : mise à jour automatique en cours Orange clignotant (deux fois par séquence) : le Boîtier d'extension ne parvient pas à communiquer avec d'autres boîtiers d'extension Orange clignotant (quatre fois par séquence) : la mise à jour du micrologiciel a échoué Orange clignotant (5 fois par séquence) : les versions de micrologiciel sont différentes d'un module EMM à l'autre
3	Ports SAS 1 à 4 (entrée ou sortie)		Fournit les connexions SAS pour le câblage du contrôleur de stockage au boîtier d'extension suivant dans la chaîne. (Un seul port, redondant et configuration multi-chaînes).

Élément	Nom	Icône	Description
4	USB Mini B (port de débogage série)		Non dédié à l'usage par le client.
5	Affichage de l'ID d'unité		Affiche l'identifiant du boîtier.

Basculement EMM

Le contrôle et la surveillance des éléments d'boîtier d'extension peuvent être transférés d'un module EMM à un autre en cas de défaillance d'un module EMM.

En cas de défaillance d'un module EMM, le module EMM en état de marche active le voyant de statut orange du module EMM défaillant. Le module EMM qui fonctionne gère alors tous les aspects du boîtier d'extension, y compris la surveillance et le contrôle des voyants, des blocs d'alimentation et des ventilateurs du boîtier d'extension.

Lecteurs de Boîtier d'extension SCv300 et SCv320

Les lecteurs de disque dur (HDD) Dell Enterprise Plus et les lecteurs de disques SSD Dell Enterprise Plus sont les seuls lecteurs qui peuvent être installés dans les Boîtier d'extension SCv300 et SCv320. Si un lecteur autre que Dell Enterprise Plus est installé, le Storage Center empêche sa gestion.

Les disques montés dans un Boîtier d'extension SCv300 sont installés horizontalement. Les disques montés dans un Boîtier d'extension SCv320 sont installés verticalement. Les voyants des disques indiquent le statut et fournissent des informations sur l'activité.



Figure 5. Voyants des disques du Boîtier d'extension SCv300 et SCv320

Élément	Nom	Code du voyant
1	Voyant d'activité du disque	Vert clignotant : activité du disque Vert fixe : le disque est détecté et il n'y a pas de panne
2	Voyant d'état du disque	Vert fixe : fonctionnement normal Vert clignotant (deux fois par seconde) : identification de disque activée Orange clignotant (trois fois par seconde) : défaillance du lecteur de disque dur Éteint : aucune alimentation vers le lecteur

Remplacement des composants du Boîtier d'extension SCv300 et SCv320

Ce chapitre décrit comment retirer et installer les composants du Boîtier d'extension SCv300 et SCv320.

Ces informations supposent que vous avez reçu le composant de rechange et êtes prêt à l'installer.

Instructions relatives à la sécurité

Veillez à respecter les consignes de sécurité suivantes pour éviter de vous blesser et d'endommager l'équipement du Storage Center .

Si le matériel décrit dans ce guide est utilisé d'une manière non spécifiée par Dell, la protection fournie par l'équipement risque d'être réduite. Pour votre sécurité et votre protection, observez les règles décrites dans les sections suivantes.

 **REMARQUE : Reportez-vous aux informations sur la sécurité et les réglementations qui accompagnent les composants de chaque Storage Center. Les informations de garantie sont incluses dans un document distinct.**

Consignes de sécurité pour l'installation

Respectez les consignes de sécurité suivantes lors de l'installation d'un Boîtier d'extension SCv300 et SCv320 :

- Dell recommande que seules les personnes ayant l'expérience du montage en rack installent le Boîtier d'extension SCv300 et SCv320 dans un rack.
- La structure du rack doit pouvoir supporter le poids total des boîtiers d'extension installés. La conception doit intégrer des éléments de stabilisation appropriés pour prévenir son basculement ou déplacement lors de l'installation ou dans des conditions normales d'utilisation.
- Pour prévenir tout basculement du rack, ne faites glisser qu'un seul boîtier d'extension hors du rack à la fois.
- Assurez-vous que le boîtier d'extension est toujours totalement mis à la terre afin d'éviter les dommages causés par des décharges électrostatiques.
- Lors de la manipulation des composants du boîtier d'extension, utilisez un bracelet électrostatique ou une forme similaire de protection électrostatique.

Consignes de sécurité électrique

Veillez à toujours respecter les consignes de sécurité électrique pour éviter de vous blesser et d'endommager l'équipement du Storage Center.

 **AVERTISSEMENT : Débranchez l'alimentation du boîtier d'extension lors du retrait ou de l'installation de composants qui ne sont pas remplaçables à chaud. Lorsque vous débranchez l'alimentation, commencez par mettre hors tension le système de stockage à l'aide du Storage Client, puis débranchez les cordons d'alimentation de tous les blocs d'alimentation du système de stockage et du boîtier d'extension.**

- Fournissez une source d'alimentation adéquate accompagnée d'une protection contre les surcharges électriques. Tous les composants du Storage Center doivent être reliés à la terre avant de les mettre sous tension. Assurez-vous qu'il est possible d'effectuer une connexion électrique à la terre par cordons d'alimentation. Vérifiez la mise à la terre avant de mettre sous tension.
- Les fiches des cordons d'alimentation sont utilisées comme dispositif de déconnexion principal. Assurez-vous que les prises de courant sont situées à proximité de l'équipement et faciles d'accès.
- Apprenez les emplacements des interrupteurs d'alimentation de l'équipement et de l'interrupteur d'arrêt d'urgence, de l'interrupteur de déconnexion ou de la prise secteur de la salle.



- Ne travaillez pas seul lorsque vous manipulez des composants sous haute tension.
- Utilisez des tapis en caoutchouc spécifiquement conçus pour l'isolation électrique.
- Ne retirez pas les panneaux du bloc d'alimentation. Débranchez le câble d'alimentation avant de retirer l'un des blocs d'alimentation du boîtier d'extension.
- Ne retirez pas un bloc d'alimentation défaillant, à moins de disposer d'un modèle de rechange du type approprié prêt à être inséré.
- Débranchez le châssis du boîtier d'extension avant de le déplacer ou si vous pensez qu'il a été endommagé d'une manière quelconque. S'il est alimenté par plusieurs sources d'alimentation CA, déconnectez toutes les sources d'alimentation pour une isolation complète.

Précautions contre les décharges électrostatiques

Veillez à toujours respecter les consignes de sécurité suivantes contre les décharges électrostatiques pour éviter de vous blesser et d'endommager l'équipement du Storage Center.

Les décharges électrostatiques sont générées par le contact entre deux objets dotés de charges électriques différentes. Les décharges électriques peuvent endommager les composants électroniques et les cartes de circuit imprimé. Suivez ces consignes pour protéger vos équipements contre les décharges électrostatiques :

- Dell recommande l'utilisation systématique d'un tapis et d'un bracelet antistatiques pour manipuler les composants internes du châssis d'.
- Respectez toutes les précautions conventionnelles relatives aux décharges électrostatiques lors de la manipulation des modules enfichables et des composants.
- Utilisez un bracelet antistatique adapté.
- Évitez tout contact avec les composants de fond de panier et les connecteurs des modules.
- Conservez tous les composants et les cartes de circuit imprimé dans leurs sacs antistatiques jusqu'à leur utilisation.

Consignes de sécurité générales

Veillez à toujours respecter les consignes de sécurité générales suivantes pour éviter de vous blesser et d'endommager l'équipement du Storage Center.

- Conservez les alentours du châssis du boîtier d'extension propres et dégagés.
- Placez les composants système qui ont été retirés du châssis du boîtier d'extension sur une table afin qu'ils ne gênent pas la circulation des autres personnes.
- Lorsque vous travaillez sur le châssis du boîtier d'extension, ne portez pas de vêtements amples, comme des cravates ou des manches de chemise non boutonnées. En effet, ce type de vêtement peut entrer en contact avec les circuits électriques ou être happé par un ventilateur.
- Enlevez tous les objets métalliques et bijoux que vous portez, car ce sont d'excellents conducteurs électriques qui peuvent créer des courts-circuits et vous blesser s'ils entrent en contact avec les cartes de circuits imprimés ou les zones sous tension.
- Ne soulevez pas le châssis du boîtier d'extension en le tenant par les poignées des blocs d'alimentation. Cela risquerait de tordre le châssis, car ces poignées ne sont pas conçues pour supporter le poids total du châssis.
- Avant de déplacer le châssis du boîtier d'extension, retirez les unités d'alimentation pour réduire le poids.
- Ne retirez pas les disques tant que vous n'êtes pas prêt à les remplacer.



REMARQUE : pour assurer le bon refroidissement du boîtier d'extension, vous devez installer des caches de disque dur dans chaque logement de disque dur vacant.

Procédures de pré-remplacement

Effectuez les procédures décrites dans ce chapitre avant de remplacer un composant du Boîtier d'extension SCv300 et SCv320.

Envoyer des données de diagnostic à l'aide de Dell SupportAssist

Avant tout remplacement de composant, utilisez Dell SupportAssist pour envoyer des données de diagnostic au Dell Technical Support Services.

1. Utilisez Dell Storage Manager pour établir la connexion au Storage Center.
2. Dans l'onglet **Résumé**, cliquez sur l'option **Envoyer les informations SupportAssist maintenant**, située sous **Actions SupportAssist** dans le volet **État**.
La boîte de dialogue **Envoyer les informations SupportAssist maintenant** s'ouvre.
3. Sélectionnez **Configuration de Storage Center** et **Journaux détaillés**.
4. Cliquez sur **OK**.

Définition du mode de fonctionnement du Storage Center sur Maintenance

Définissez le mode de fonctionnement du Storage Center sur Maintenance avant de remplacer des composants.

1. Utilisez Dell Storage Manager pour établir la connexion au Storage Center.
2. Dans l'onglet **Récapitulatif**, cliquez sur **Modifier les paramètres**. La boîte de dialogue **Modifier les paramètres du Storage Center** s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Général**.
4. Dans le champ **Mode de fonctionnement**, sélectionnez **Maintenance**. Sélectionner **Maintenance** isole les alertes de celles qui seraient émises dans le cadre d'un fonctionnement normal.
5. Cliquez sur **OK**.

Remplacement du cadre avant

Le cadre avant est un capot pour le panneau avant du boîtier d'extension.

À propos de cette tâche

Le cadre avant doit être retiré du panneau avant lorsque vous remplacez les disques durs.

Étapes

1. Utilisez la clé du système afin de déverrouiller le verrou situé à l'extrémité gauche du cadre.
2. Soulevez le loquet d'éjection situé près du verrou.
3. Faites pivoter l'extrémité gauche du cadre pour écarter celui-ci du panneau avant.
4. Décrochez l'extrémité droite du cadre et tirez le cadre en dehors du boîtier d'extension.

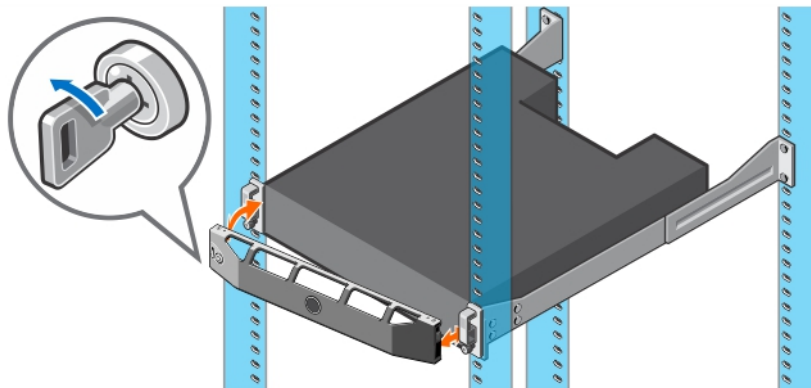


Figure 6. Remplacement du cadre avant

5. Accrochez l'extrémité droite du cadre de remplacement sur le panneau avant du boîtier d'extension.
6. Insérez l'extrémité gauche du cadre dans l'emplacement de fixation jusqu'à ce que le loquet de dégagement s'enclenche.
7. Fixez le cadre à l'aide du verrouillage à clé.

Remplacement des disques durs

Les Boîtier d'extension SCv300 et SCv320 prennent en charge les disques durs remplaçables à chaud.

Le Boîtier d'extension SCv300 prend en charge jusqu'à 12 disques durs de 3,5 pouces installés dans une configuration à quatre colonnes et trois lignes. Le Boîtier d'extension SCv320 prend en charge jusqu'à 24 disques durs de 2,5 pouces, installés dans le sens vertical, côte à côte. Les disques durs sont connectés à un fond de panier via des supports de disque durs. Des caches de disque dur sont installés dans les baies de disque dur qui ne sont pas occupées.

 **REMARQUE : Un lecteur de rechange est alloué tous les 20 lecteurs dans le boîtier d'extension.**

Numérotation des disques de Boîtier d'extension SCv300 et SCv320

Les lecteurs sont numérotés de gauche à droite dans le Boîtier d'extension SCv300 et SCv320.

Le Storage Center identifie les disques sous la forme *XX-YY*, où *XX* est l'ID d'unité du boîtier d'extension et *YY* correspond à la position du disque à l'intérieur du boîtier d'extension.

- Le SCv300 peut contenir jusqu'à 12 disques durs, numérotés en ligne de gauche à droite en commençant par 0 au niveau du disque dur supérieur gauche.



Figure 7. Numérotation des disques de SCv300

- Les boîtiers d'extension SCv320 peuvent contenir jusqu'à 24 disques durs, numérotés de gauche à droite en commençant par 0.



Figure 8. Numérotation des disques de SCv320

Identifier le disque dur défaillant

Pour identifier le disque dur défaillant, utilisez le Client Dell Storage Manager.

- Utilisez le Client Dell Storage Manager pour établir la connexion au Storage Center.
- Cliquez sur l'onglet **Matériel**.
- Dans le panneau de navigation de l'onglet **Matériel**, sélectionnez le Storage Center.
- Dans la zone **Alertes matérielles**, recherchez l'alerte matérielle qui identifie le boîtier d'extension contenant le disque dur défaillant.

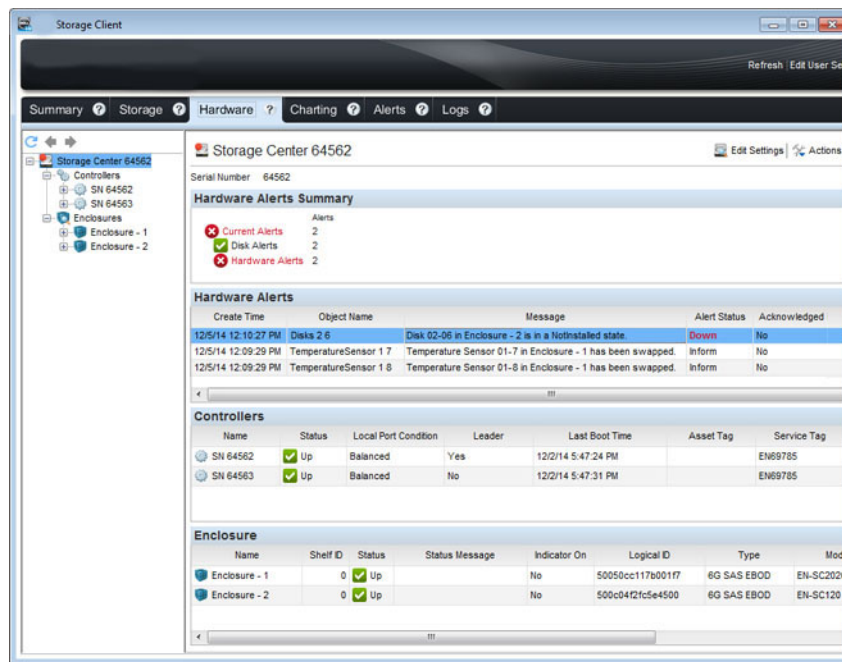


Figure 9. Alerte matérielle identifiant le Boîtier d'extension contenant le disque dur défaillant

5. Dans le volet de navigation de l'onglet **Matériel**, développez le boîtier d'extension identifié à l'étape précédente.
6. Sélectionnez **Disques**. Le statut de chaque disque dur est affiché dans l'onglet **Disques**.
7. Sélectionnez le disque dur défaillant. L'emplacement du disque dur défaillant s'affiche dans l'onglet **Vue du disque**.

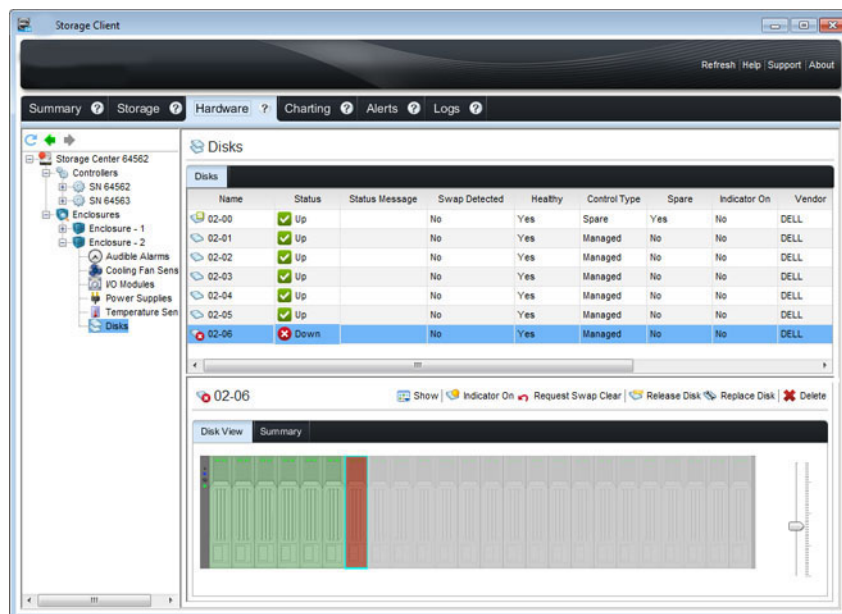


Figure 10. Vue frontale du Boîtier d'extension affichant le disque dur défectueux

Remplacer un disque dur

Utilisez cette procédure pour remplacer un disque dur défaillant.

Prérequis

Utilisez SupportAssist pour envoyer les données de diagnostic à Dell Technical Support Services.

À propos de cette tâche

Les disques durs peuvent être remplacés sans arrêter le boîtier d'extension.



△ PRÉCAUTION : pour éviter toute réinitialisation du système de stockage, au moins un lecteur sous tension doit rester installé dans le logement principal en cas de remplacement de plusieurs lecteurs.

Étapes

1. Retirez le cadre avant.
Un voyant orange fixe est allumé sur le disque dur défaillant.
2. Appuyez sur le bouton de dégagement pour ouvrir la poignée de dégagement du support de disque dur.
3. Retirez le disque dur jusqu'à ce qu'il soit en dehors de son logement.

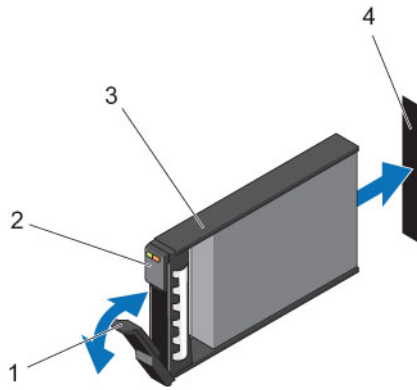


Figure 11. Remplacement d'un disque dur

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Poignée de dégagement du disque dur | 2. Voyants du disque dur |
| 3. Support de disque dur | 4. Logement du disque dur |
4. Appuyez sur le bouton de dégagement du disque dur de remplacement pour libérer la poignée de dégagement du support de disque dur.

REMARQUE : N'attrapez un disque dur que par son support ou la poignée.

5. Insérez le support de disque dur dans l'emplacement de disque dur jusqu'à ce que le support soit en contact avec le fond de panier.

△ PRÉCAUTION : Ne retirez pas les caches du disque dur qui sont installés dans les logements de disque inoccupés. Les caches de disque dur garantissent le refroidissement correct du boîtier d'extension.

6. Fermez la poignée du support de disque dur afin de verrouiller le lecteur.

REMARQUE : Attendez quelques secondes pour laisser au boîtier d'extension le temps de reconnaître le disque dur et de déterminer son état.

7. Remettez en place le cadre avant.
8. Dans le Storage Manager, vérifiez que le disque dur de rechange est reconnu et qu'il apparaît comme opérationnel.

Étape suivante

Utilisez SupportAssist pour envoyer les données de diagnostic à Dell Technical Support Services.

Installation des disques durs dans un Boîtier d'extension SCv300 et SCv320

Un Boîtier d'extension SCv300 et SCv320 est livré avec les lecteurs installés et des caches de disques vides sont insérés dans les emplacements inutilisés.

À propos de cette tâche

Les instructions suivantes décrivent l'installation des disques durs Dell Enterprise à titre de référence uniquement.

Étapes

1. Ouvrez la poignée du support de disque dur et insérez ce support dans le logement de disque dur.
Démarrez sur le côté gauche du boîtier d'extension par le logement 0 et installez les lecteurs de gauche à droite.
2. Faites glisser le lecteur dans le logement jusqu'à ce que le support du disque dur touche le fond de panier.

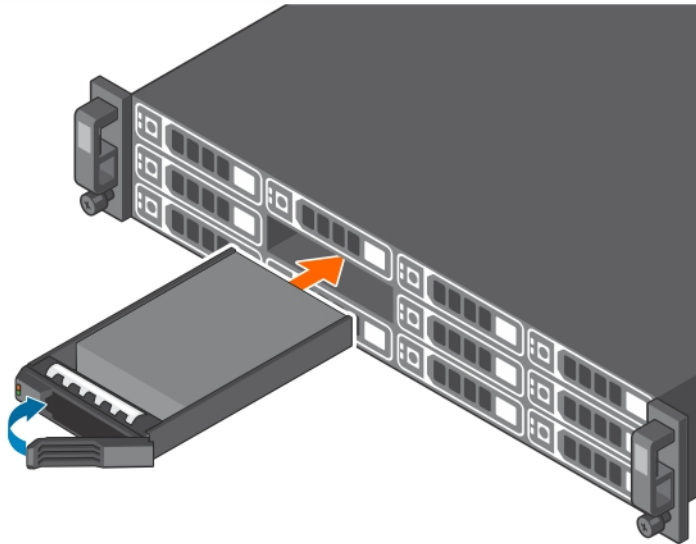


Figure 12. Installation de disques durs Dell Enterprise dans un SCv300

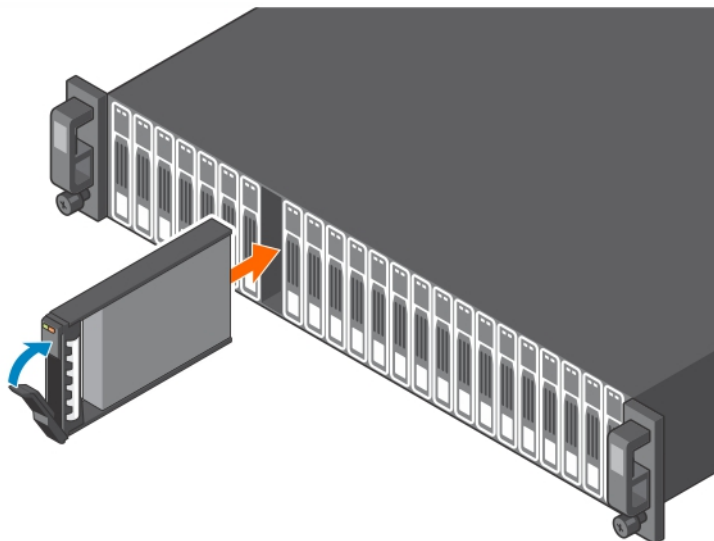


Figure 13. Installation de disques durs Dell Enterprise dans un SCv320

3. Fermez la poignée du support de disque dur afin de verrouiller le lecteur.
4. Continuez à pousser fermement jusqu'à ce que vous entendiez un déclic et que la poignée du support de disque dur s'enclenche complètement.
5. Insérez des caches de lecteur dans n'importe quel logement disponible dans le boîtier d'extension.
Tous les logements de lecteur du boîtier d'extension doivent être remplis avec un lecteur ou un cache de lecteur.

Remplacement des rails de rack

Les rails de rack permettent d'installer les Boîtier d'extension SCv300 et SCv320 dans un rack.

Prérequis

1. Utilisez SupportAssist pour envoyer les données de diagnostic à votre .
2. Modification du mode de fonctionnement du Storage Center en mode de maintenance.

À propos de cette tâche



REMARQUE : Le remplacement des rails de rack doit être exécuté pendant une fenêtre de maintenance planifiée au cours de laquelle le Storage Center n'est pas disponible au réseau.

Étapes

1. Arrêtez le système de stockage et le boîtier d'extension.
2. Débranchez les câbles d'alimentation et les câbles SAS du boîtier d'extension.
3. Retirez le boîtier d'extension des rails du rack.
4. Retirez les rails du rack.
5. Installez les nouveaux rails dans le rack.
6. Installez le boîtier d'extension dans les rails du rack.
7. Rebranchez les câbles d'alimentation et les câbles SAS au boîtier d'extension.
8. Démarrez le système de stockage et le boîtier d'extension.

Étapes suivantes

1. Modification du mode de fonctionnement du Storage Center en mode normal.
2. Utilisez SupportAssist pour envoyer les données de diagnostic à Dell Technical Support Services.

Procédures de post-remplacement

Effectuez les procédures décrites dans cette section avant de remplacer un composant d'un Boîtier d'extension SCv300 et SCv320.

Envoyer des données de diagnostic à l'aide de Dell SupportAssist

Après avoir remplacé les composants, utilisez Dell SupportAssist pour envoyer des données de diagnostic au Dell Technical Support Services.

1. Utilisez le Dell Storage Manager pour vous connecter au Storage Center.
2. Dans l'onglet **Résumé**, cliquez sur l'option **Envoyer les informations SupportAssist maintenant**, située sous **Actions SupportAssist** dans le volet **État**.
La boîte de dialogue **Envoyer les informations SupportAssist maintenant** s'ouvre.
3. Sélectionnez **Configuration de Storage Center** et **Journaux détaillés**.
4. Cliquez sur **OK**.

Modification du mode de fonctionnement d'un Storage Center en mode normal

Après avoir remplacé les composants, basculez le mode de fonctionnement du Storage Center en mode normal.

1. Utilisez le Dell Storage Manager pour vous connecter au Storage Center.
2. Dans l'onglet **Récapitulatif**, cliquez sur **Modifier les paramètres**. La boîte de dialogue **Modifier les paramètres du Storage Center** s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Général**.
4. Dans le champ **Mode de fonctionnement**, sélectionnez **Normal**.
5. Cliquez sur **OK**.

Dépannage des composants de l'SCv300 et SCv320

Cette section décrit les étapes basiques de dépannage des composants qui se trouvent à l'intérieur des Boîtier d'extension SCv300 et SCv320.

Dépannage de modules d'alimentation/de refroidissement

Suivez ces étapes pour dépanner les modules bloc d'alimentation/ventilateur de refroidissement.

1. Vérifiez le statut du module bloc d'alimentation/ventilateur de refroidissement à l'aide de Dell Storage Manager.
2. Déterminez le statut des voyants LED du module bloc d'alimentation/ventilateur de refroidissement.
 - Si le voyant de panne du module bloc d'alimentation/ventilateur de refroidissement est allumé, le bloc d'alimentation/ventilateur de refroidissement est en panne.
 - Si le voyant LED d'alimentation en CA est éteint, vérifiez le cordon d'alimentation et la source d'alimentation à laquelle le bloc d'alimentation est branché :
 - Branchez un autre dispositif à la source d'alimentation pour vérifier que le dispositif fonctionne.
 - Connectez le cordon d'alimentation à une autre source d'alimentation.
 - Remplacez le cordon d'alimentation.
3. Remettez en place le module bloc d'alimentation/ventilateur de refroidissement en procédant d'abord à son retrait, puis à sa réinstallation.



REMARQUE : Attendez quelques secondes pour laisser au boîtier d'extension le temps de reconnaître le module bloc d'alimentation/ventilateur de refroidissement et de déterminer son statut.

Dépannage des disques durs

Suivez ces étapes pour dépanner les disques durs.

1. Vérifiez le statut du disque dur à l'aide de Dell Storage Manager.
2. Déterminez le statut des voyants DEL du disque dur.
 - Si les voyants DEL de statut du disque dur clignotent quatre fois par seconde, le disque dur est en panne.
 - Si le voyant DEL de panne du disque dur n'est pas allumé, passez à l'étape suivante.
3. Vérifiez les connecteurs et réinstallez le disque dur.
 - a. Retirez le disque dur.
 - b. Vérifiez le disque dur et le fond de panier pour vous assurer que les connecteurs ne sont pas endommagés.
 - c. Réinstallez le disque dur. Assurez-vous que le disque dur est en contact avec le fond de panier.

Dépannage des modules de gestion du boîtier

Suivez ces étapes pour dépanner les modules EMM.

1. Vérifiez l'état du module EMM à l'aide de Dell Storage Manager.
2. Vérifiez les broches et réinstallez le module EMM.
 - a. Retirez le module EMM.
 - b. Vérifiez que les broches sur le fond de panier et le module EMM ne sont pas pliées.



- c. Réinstallez le module EMM.
- 3. Déterminez le statut des voyants de statut de liaison du module EMM. Si les LED ne sont pas vertes, vérifiez les câbles.
 - a. Rebranchez les câbles sur le boîtier d'extension et le système de stockage.
 - b. Vérifiez à nouveau les voyants de statut de liaison. S'ils ne sont pas verts, remplacez les câbles.

Dépannage du Panneau de contrôle

Utilisez ces étapes pour dépanner le panneau de contrôle.

1. Déterminez le statut des voyants du panneau de contrôle. Si les voyants ne sont pas allumés et que le boîtier est sous tension, le panneau de contrôle a échoué.
2. Réinstallez le panneau de contrôle en procédant d'abord à son retrait, puis à sa réinstallation.



PRÉCAUTION : Le système de stockage et les boîtiers d'extension doivent être arrêtés avant la réinstallation du panneau de contrôle.

Caractéristiques techniques du Boîtier d'extension SCv300 et SCv320

Spécifications techniques

Les caractéristiques techniques des Boîtier d'extension SCv300 et SCv320 sont affichées dans les tableaux suivants.

Disques

Disques durs SAS	SCv300 : jusqu'à 12 disques durs ou SSD SAS remplaçables à chaud de 3,5 pouces (12,0 Gbits/s)
	SCv320 : jusqu'à 24 disques durs ou SSD SAS remplaçables à chaud de 2,5 pouces (12,0 Gbits/s)



REMARQUE : Les Boîtier d'extension SCv300 et SCv320 prennent en charge les lecteurs à auto-cryptage (SED).

Modules de gestion d'enceinte (EMM)

EMM	Deux modules d'E/S remplaçables à chaud
-----	---

RAID (Redundant Array of Independent Disks ; matrice redondante de disques indépendants)

Contrôleur	Deux contrôleurs de stockage remplaçables à chaud
Gestion	Gestion de RAID à l'aide de Dell Storage Manager

Connecteurs de panneau arrière (pour chaque module EMM)

Connecteurs SAS	Quatre mini-connecteurs SAS HD pour la connexion d'un boîtier d'extension à un système de stockage.
-----------------	---



REMARQUE : Les connecteurs SAS sont conformes à la norme SFF-8086/SFF-8088.

Voyants

Panneau avant	• Voyant bicolore indiquant l'état du système. • Un voyant LED monochrome indiquant l'état de l'alimentation
Support de disque dur	• Un voyant d'activité monochrome • Un voyant d'état bicolore par lecteur
Bloc d'alimentation/ventilateur de refroidissement	Trois voyants pour l'état du bloc d'alimentation, l'état du module bloc d'alimentation et l'état de l'alimentation CA

Blocs d'alimentation

Bloc d'alimentation secteur (par bloc d'alimentation)	
Puissance	600 W
Tension	100 à 240 VCA (8,6–4,3 A), à sélection automatique, 50/60 Hz



Blocs d'alimentation

Dissipation thermique CA : 2 047 BTU/H

Alimentation disponible pour les disques durs (par logement)

Consommation prise en charge pour l'alimentation des disques durs (en continu) Jusqu'à 1,2 A à +5 V, jusqu'à 0,5 A à +12 V

Caractéristiques physiques

Hauteur	8,7 cm (3,43 po)
Largeur	48,2 cm (18,98 po)
Profondeur	SCv300 : 59,4 cm (23,39 pouces) SCv320 : 54,1 cm (21,3 pouces)
Poids (configuration maximale)	SCv300 : 28,59 kg (63,03 livres) SCv320 : 24,2 kg (53,35 livres)
Poids sans disques	SCv300 : 9,0 kg (19,84 livres) SCv320 : 8,8 kg (19,4 livres)

Conditions environnementales



REMARQUE : Pour en savoir plus sur les mesures environnementales pour des configurations spécifiques, reportez-vous au site web [Product Safety, EMC and Environmental Datasheets](#) (Données de sécurité produit, EMC et environnement).

Température

En fonctionnement	SCv300 : 5 °à 35 °C (41 ° à 95 °F) avec une augmentation de température maximale par incréments de 10 °C (18 °F) par heure SCv320 : 10 °à 35 °C (50 ° à 95 °F) avec une augmentation de température maximale par incréments de 10 °C (18 °F) par heure
-------------------	---



REMARQUE : Pour des altitudes supérieures à 900 m (2950 pieds), la température maximale de fonctionnement est diminuée de 0,56°C par 168 m (1 °F par 550 pieds).

Stockage	De -40 ° à 65 °C (de -40 ° à 149 °F) avec un gradient thermique maximal de 20 °C (36 °F) par heure.
----------	---

Humidité relative

En fonctionnement	De 8 à 85 % (sans condensation) avec un gradient d'humidité maximal de 10 % par heure
Stockage	De 5 % à 95 % (sans condensation)

Altitude

En fonctionnement	De -16 à 3 048 m (-50 à 10 000 pieds)
-------------------	---------------------------------------



REMARQUE : Pour des altitudes supérieures à 900 m (2950 pieds), la température maximale de fonctionnement est diminuée de 0,56°C par 168 m (1 °F par 550 pieds).

Stockage	De -16 à 10 600 m (-50 à 35 000 pieds)
----------	--